


106.034.000СБ

Рисунок 1
Шунтирующий токопровод (поз. 3) и его крепление (поз. 2) не показаны.

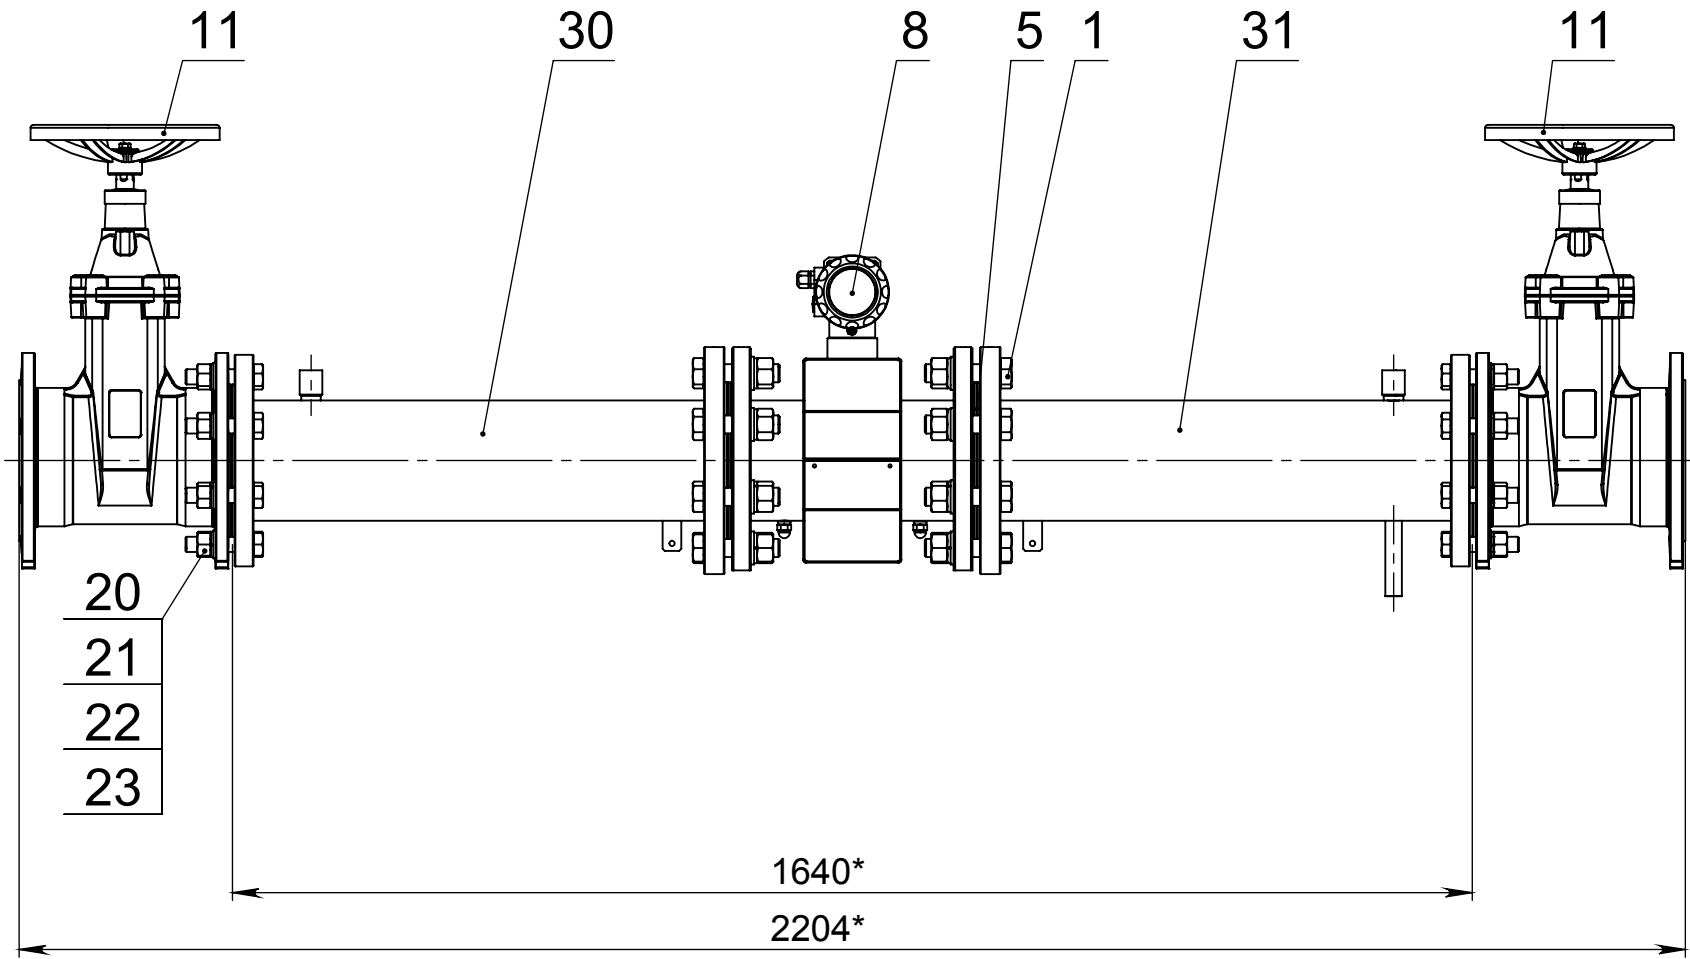

Наименование	Рисунок	Примечание
106.034.000	1	150/ Питерфлоу РС150 / 150
-01	2	150/ Питерфлоу РС150 / 150
-02	3	150/ Питерфлоу РС150 / 150
-03	4	200/ Питерфлоу РС150 / 200

1.*Размеры для справок.

					106.034.000СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Водомерный узел Ду150...200-150			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Карпенюк		12.23								1:10
Пров.	Русецкий		12.23								
Т. контр.											
								Лист 1		Листов 4	
Н. контр.	Вишневский		12.23		Сборочный чертеж			ООО"Термотроник"			
Утв.	Чугунов		12.23								

Рисунок 2
Шунтирующий токопровод (поз. 3) и его крепление (поз. 2) не показаны.


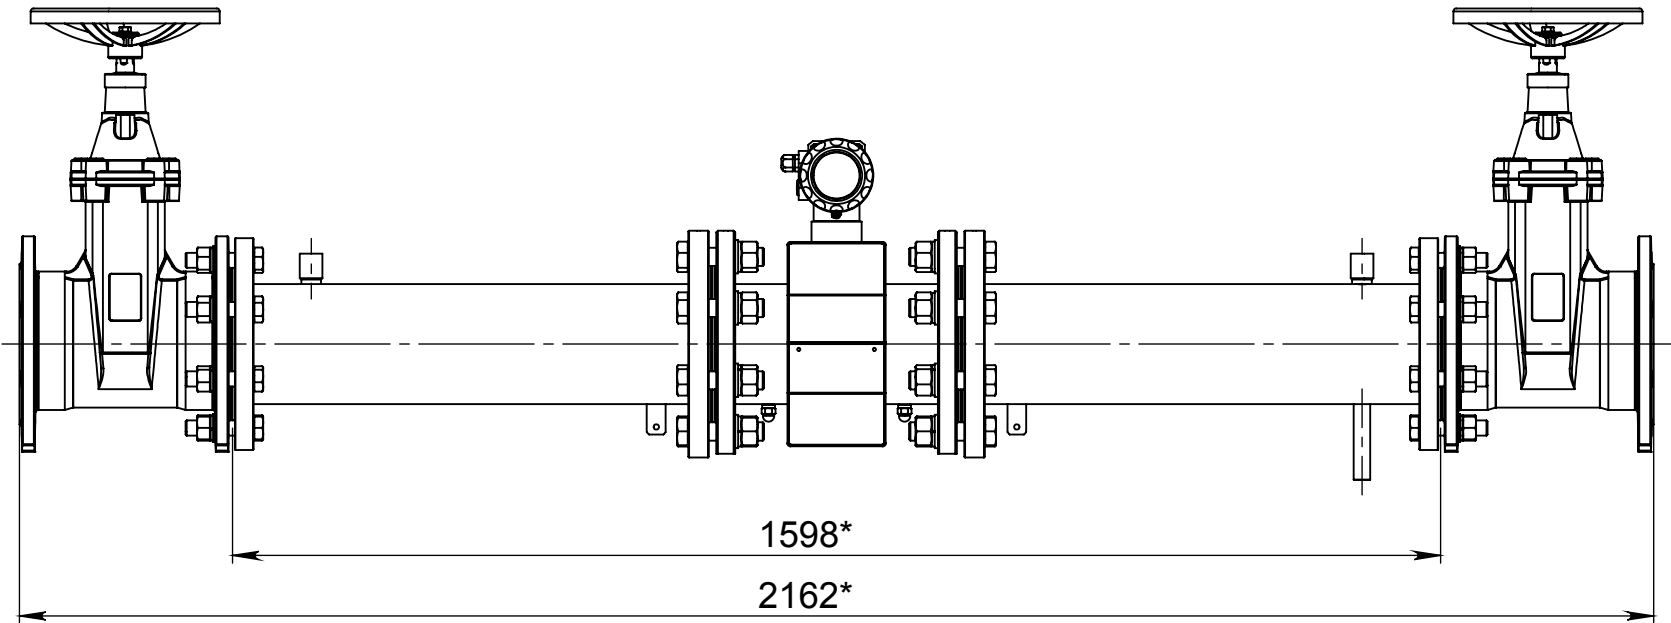



Рисунок 3
Шунтирующий токопровод (поз. 3) и его крепление (поз. 2) не показаны.

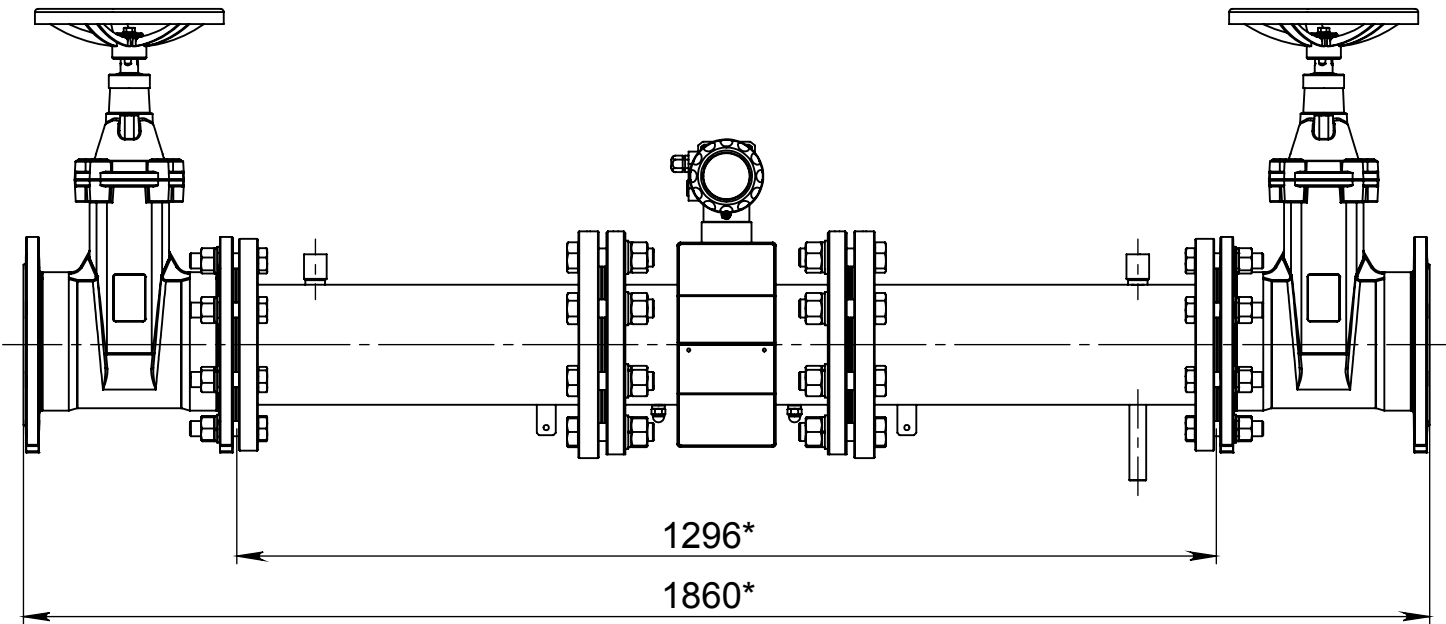

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Рисунок 4
Шунтирующий токопровод (поз. 3) и его крепление (поз. 2) не показаны.

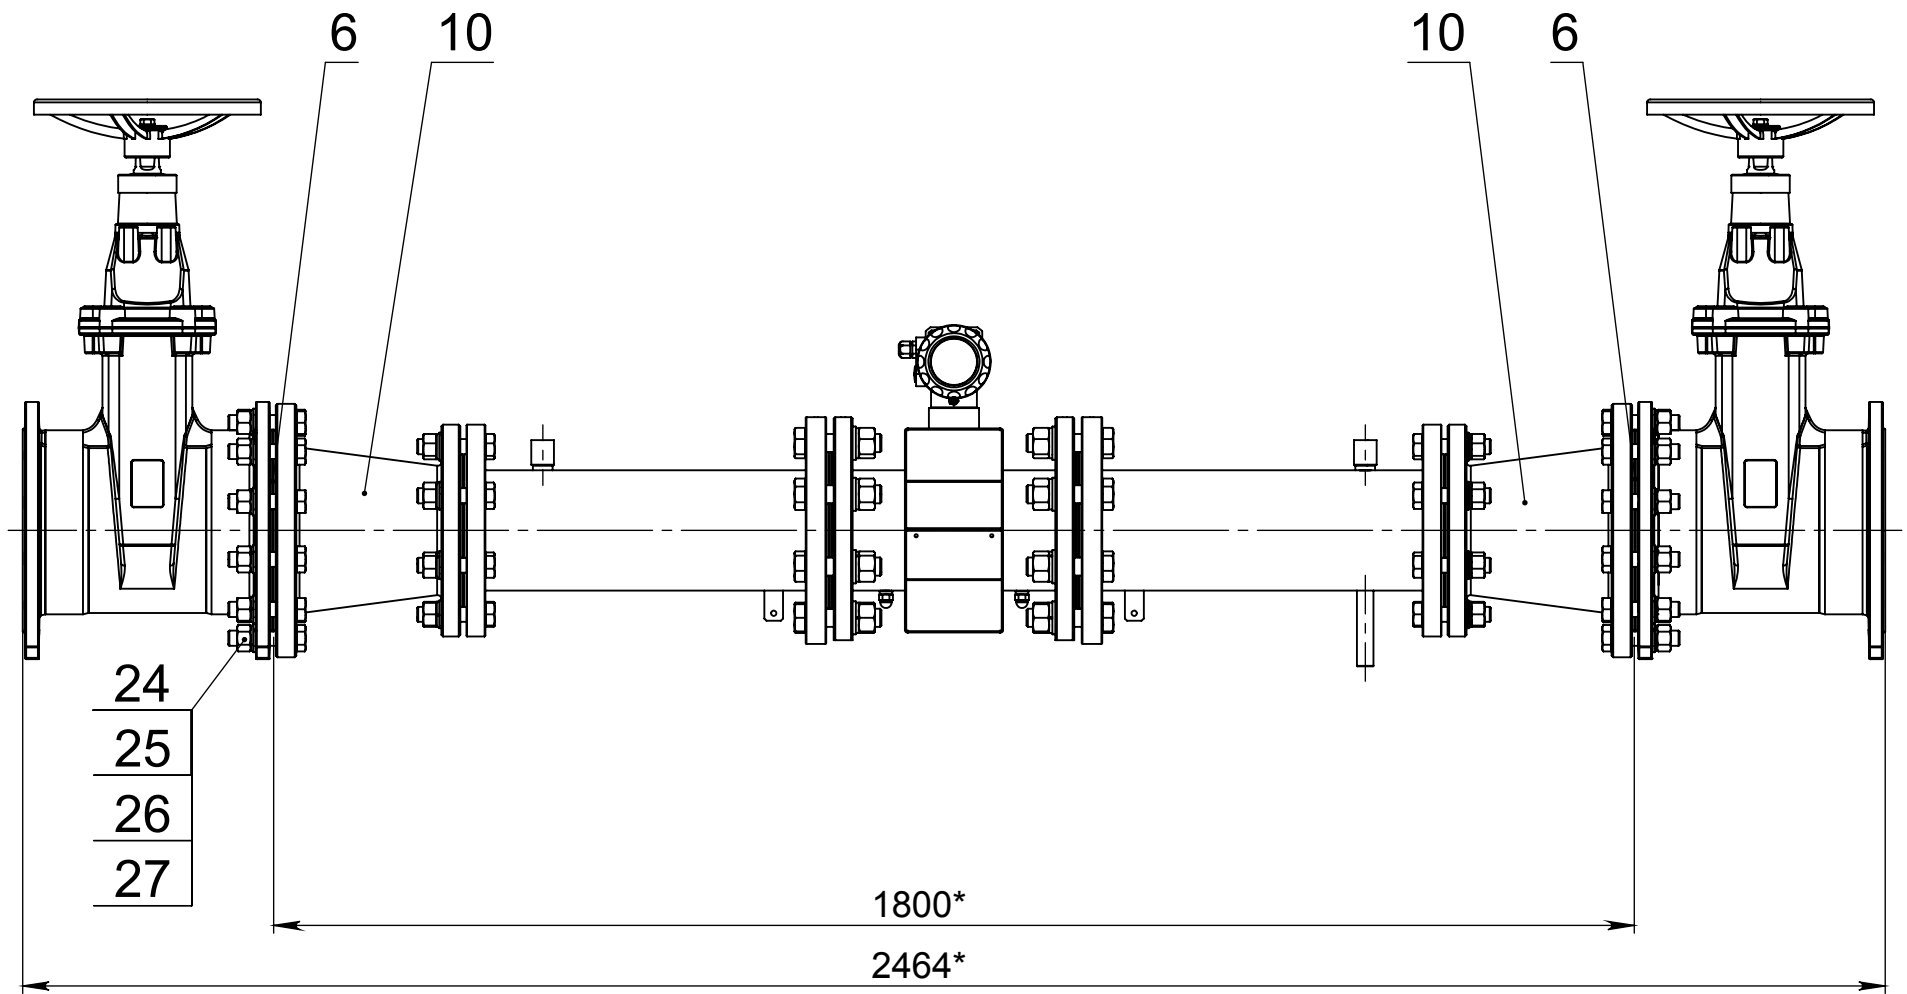

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изометрия

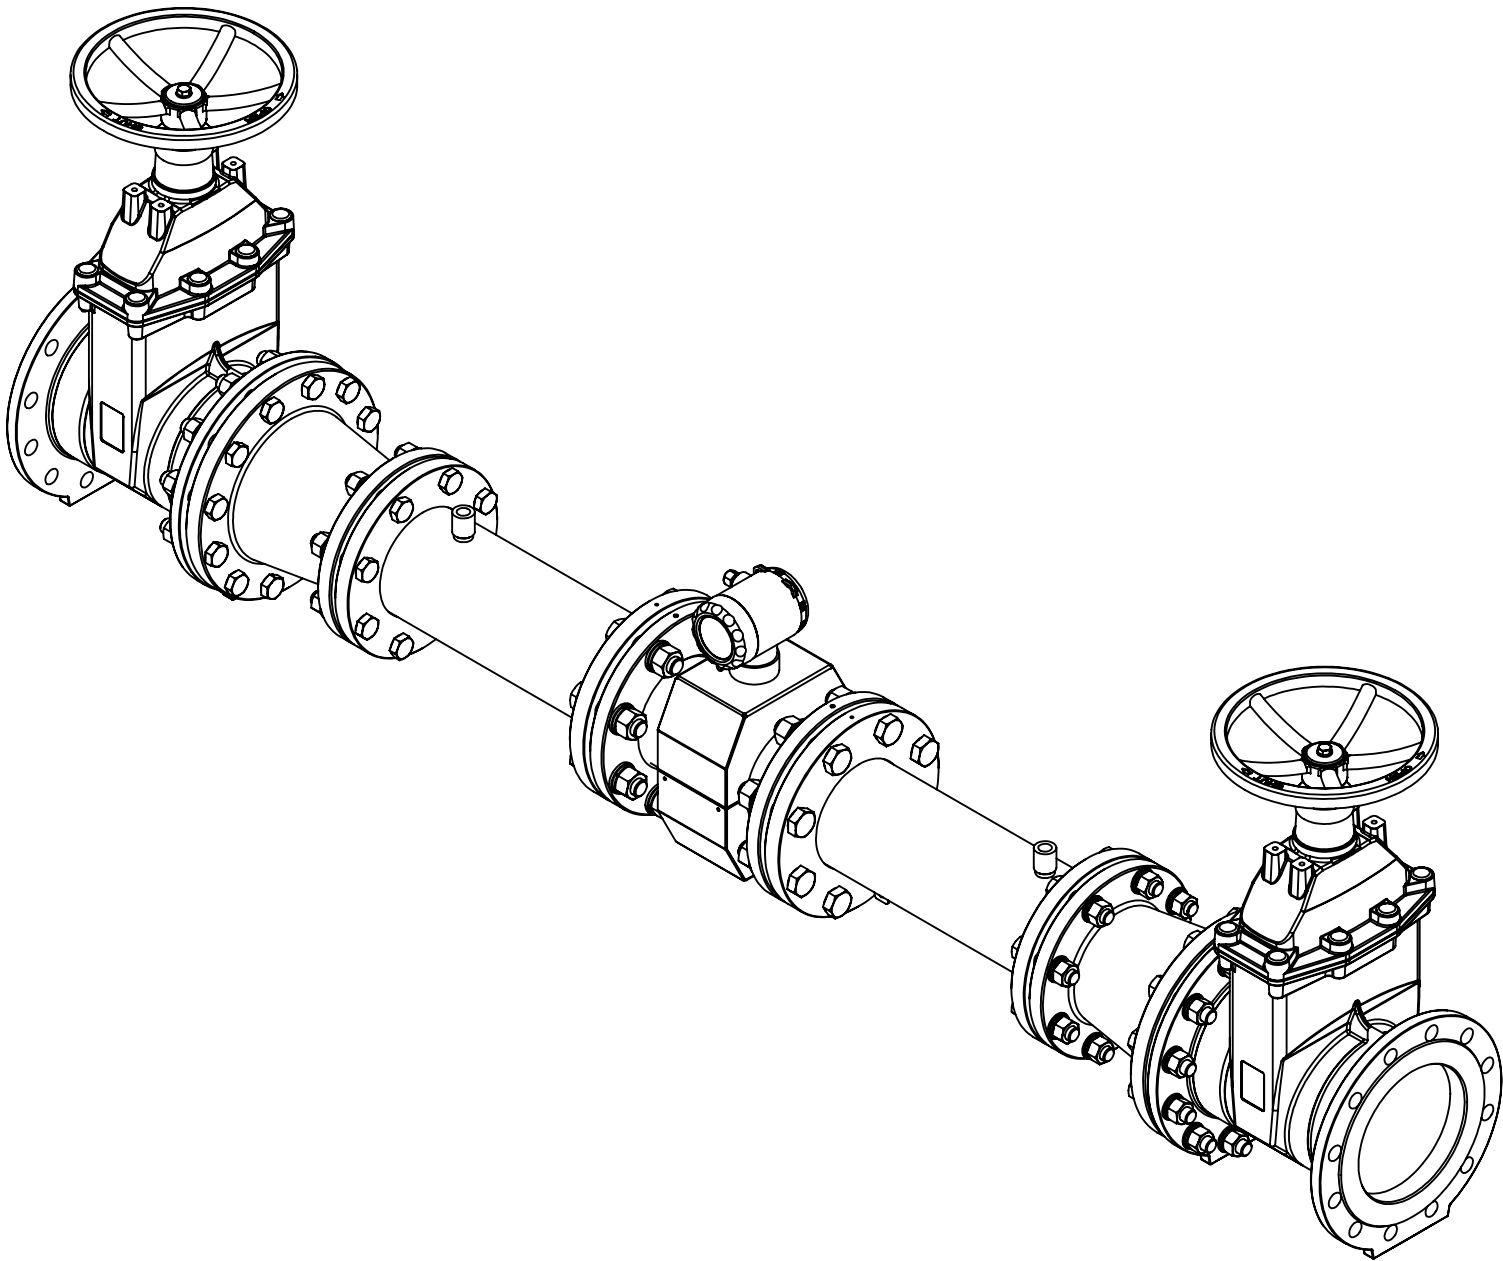

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата