

106.020.000СБ

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рисунок 1

Шунтирующий токопровод (поз. 34) и его крепление (поз. 33) не показаны.

24

21

22

23

Наименование	Рисунок	Примечание
106.020.000	1	100/ Питерфлоу РС20 / 100
-01	2	100/ Питерфлоу РС25 / 100
-02	3	100/ Питерфлоу РС32 / 100
-03	4	100/ Питерфлоу РС40 / 100
-04	5	100/ Питерфлоу РС50 / 100

1.*Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	106.020.000СБ			
Разраб.	Карпенюк			12.23	Водомерный узел Ду100...20-50	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Русецкий			12.23				1:5
Т. контр.						Лист 1 Листов 4		
Н. контр.	Вишневский			12.23		Сборочный чертеж		
Утв.	Чугунов			12.23	ООО"Термотроник"			

2

1

Копировал

Формат А3

Рисунок 2
Шунтирующий токопровод (поз. 34) и его крепление (поз. 33) не показаны.


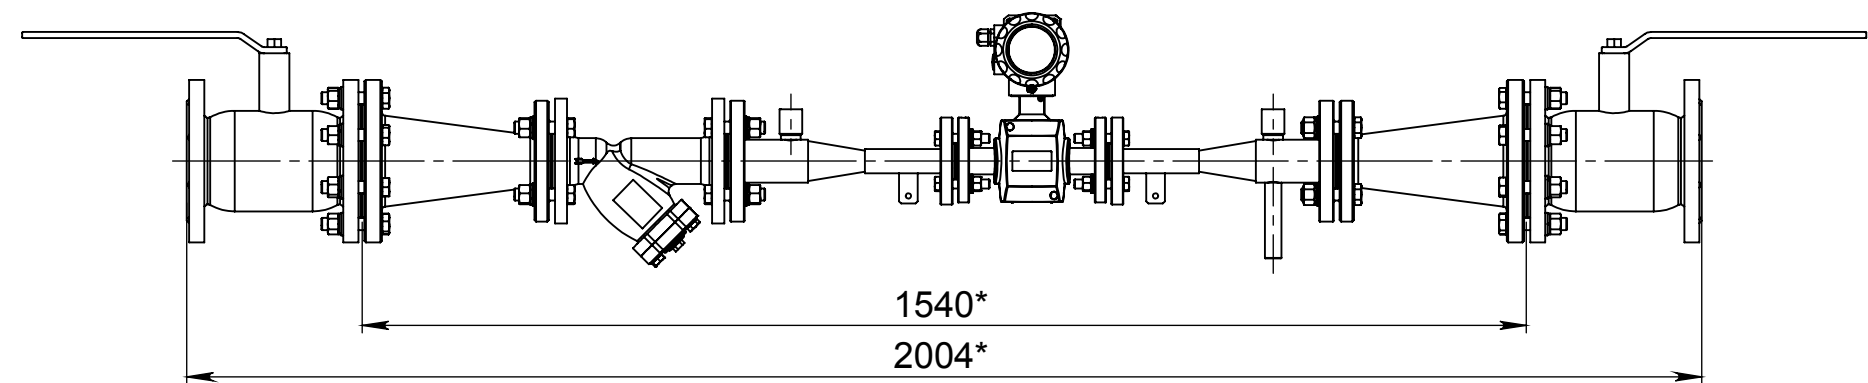


Рисунок 3
Шунтирующий токопровод (поз. 34) и его крепление (поз. 33) не показаны.

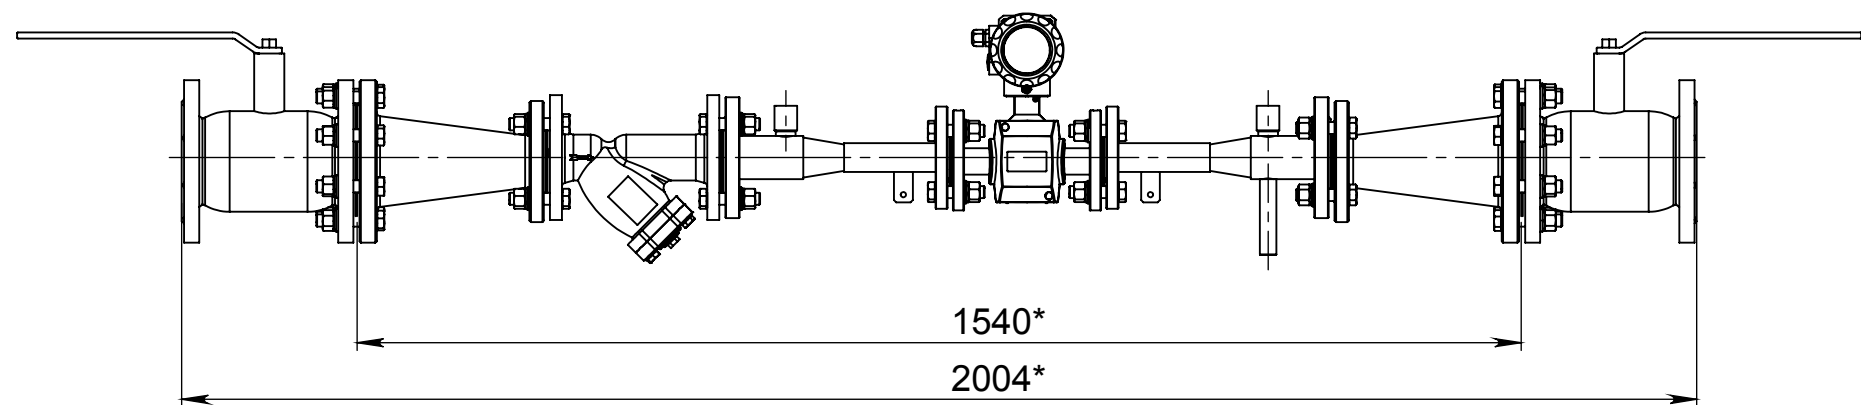

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рисунок 4
Шунтирующий токопровод (поз. 34) и его крепление (поз. 33) не показаны.


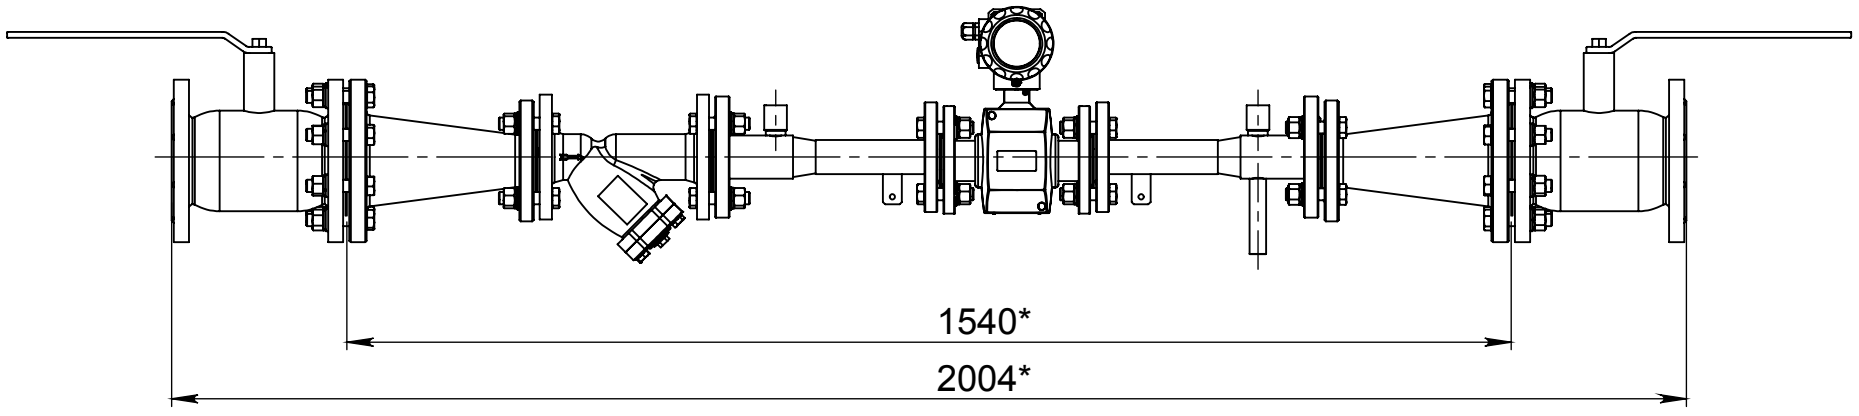


Рисунок 5
Шунтирующий токопровод (поз. 34) и его крепление (поз. 33) не показаны.

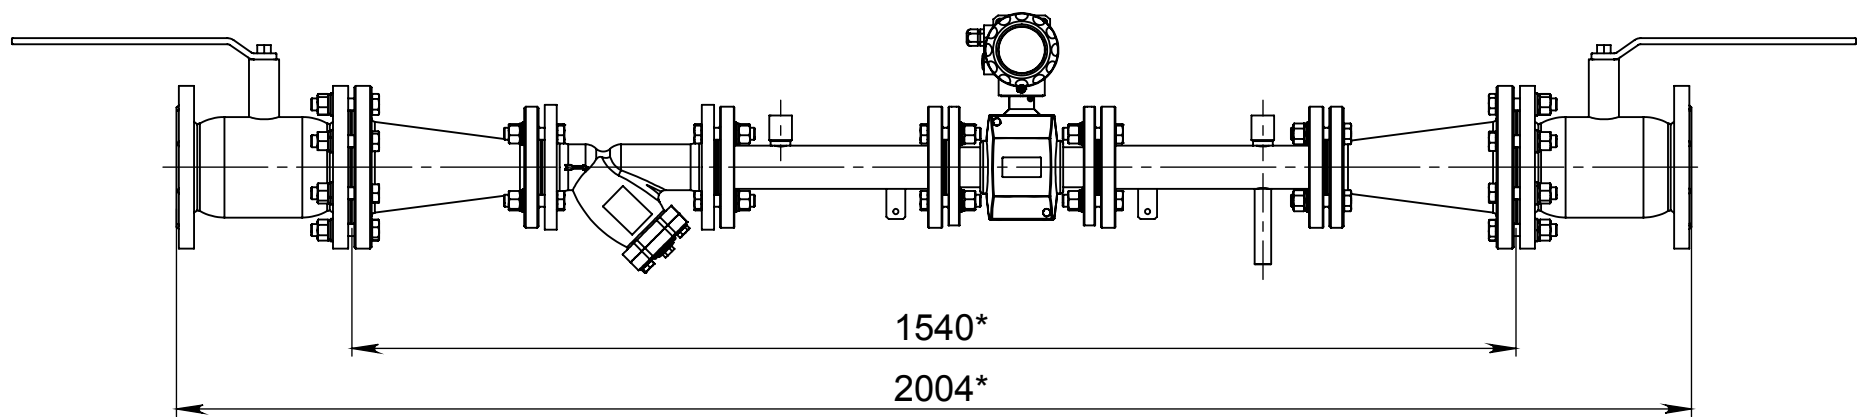


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

106.020.000СБ

Изометрия

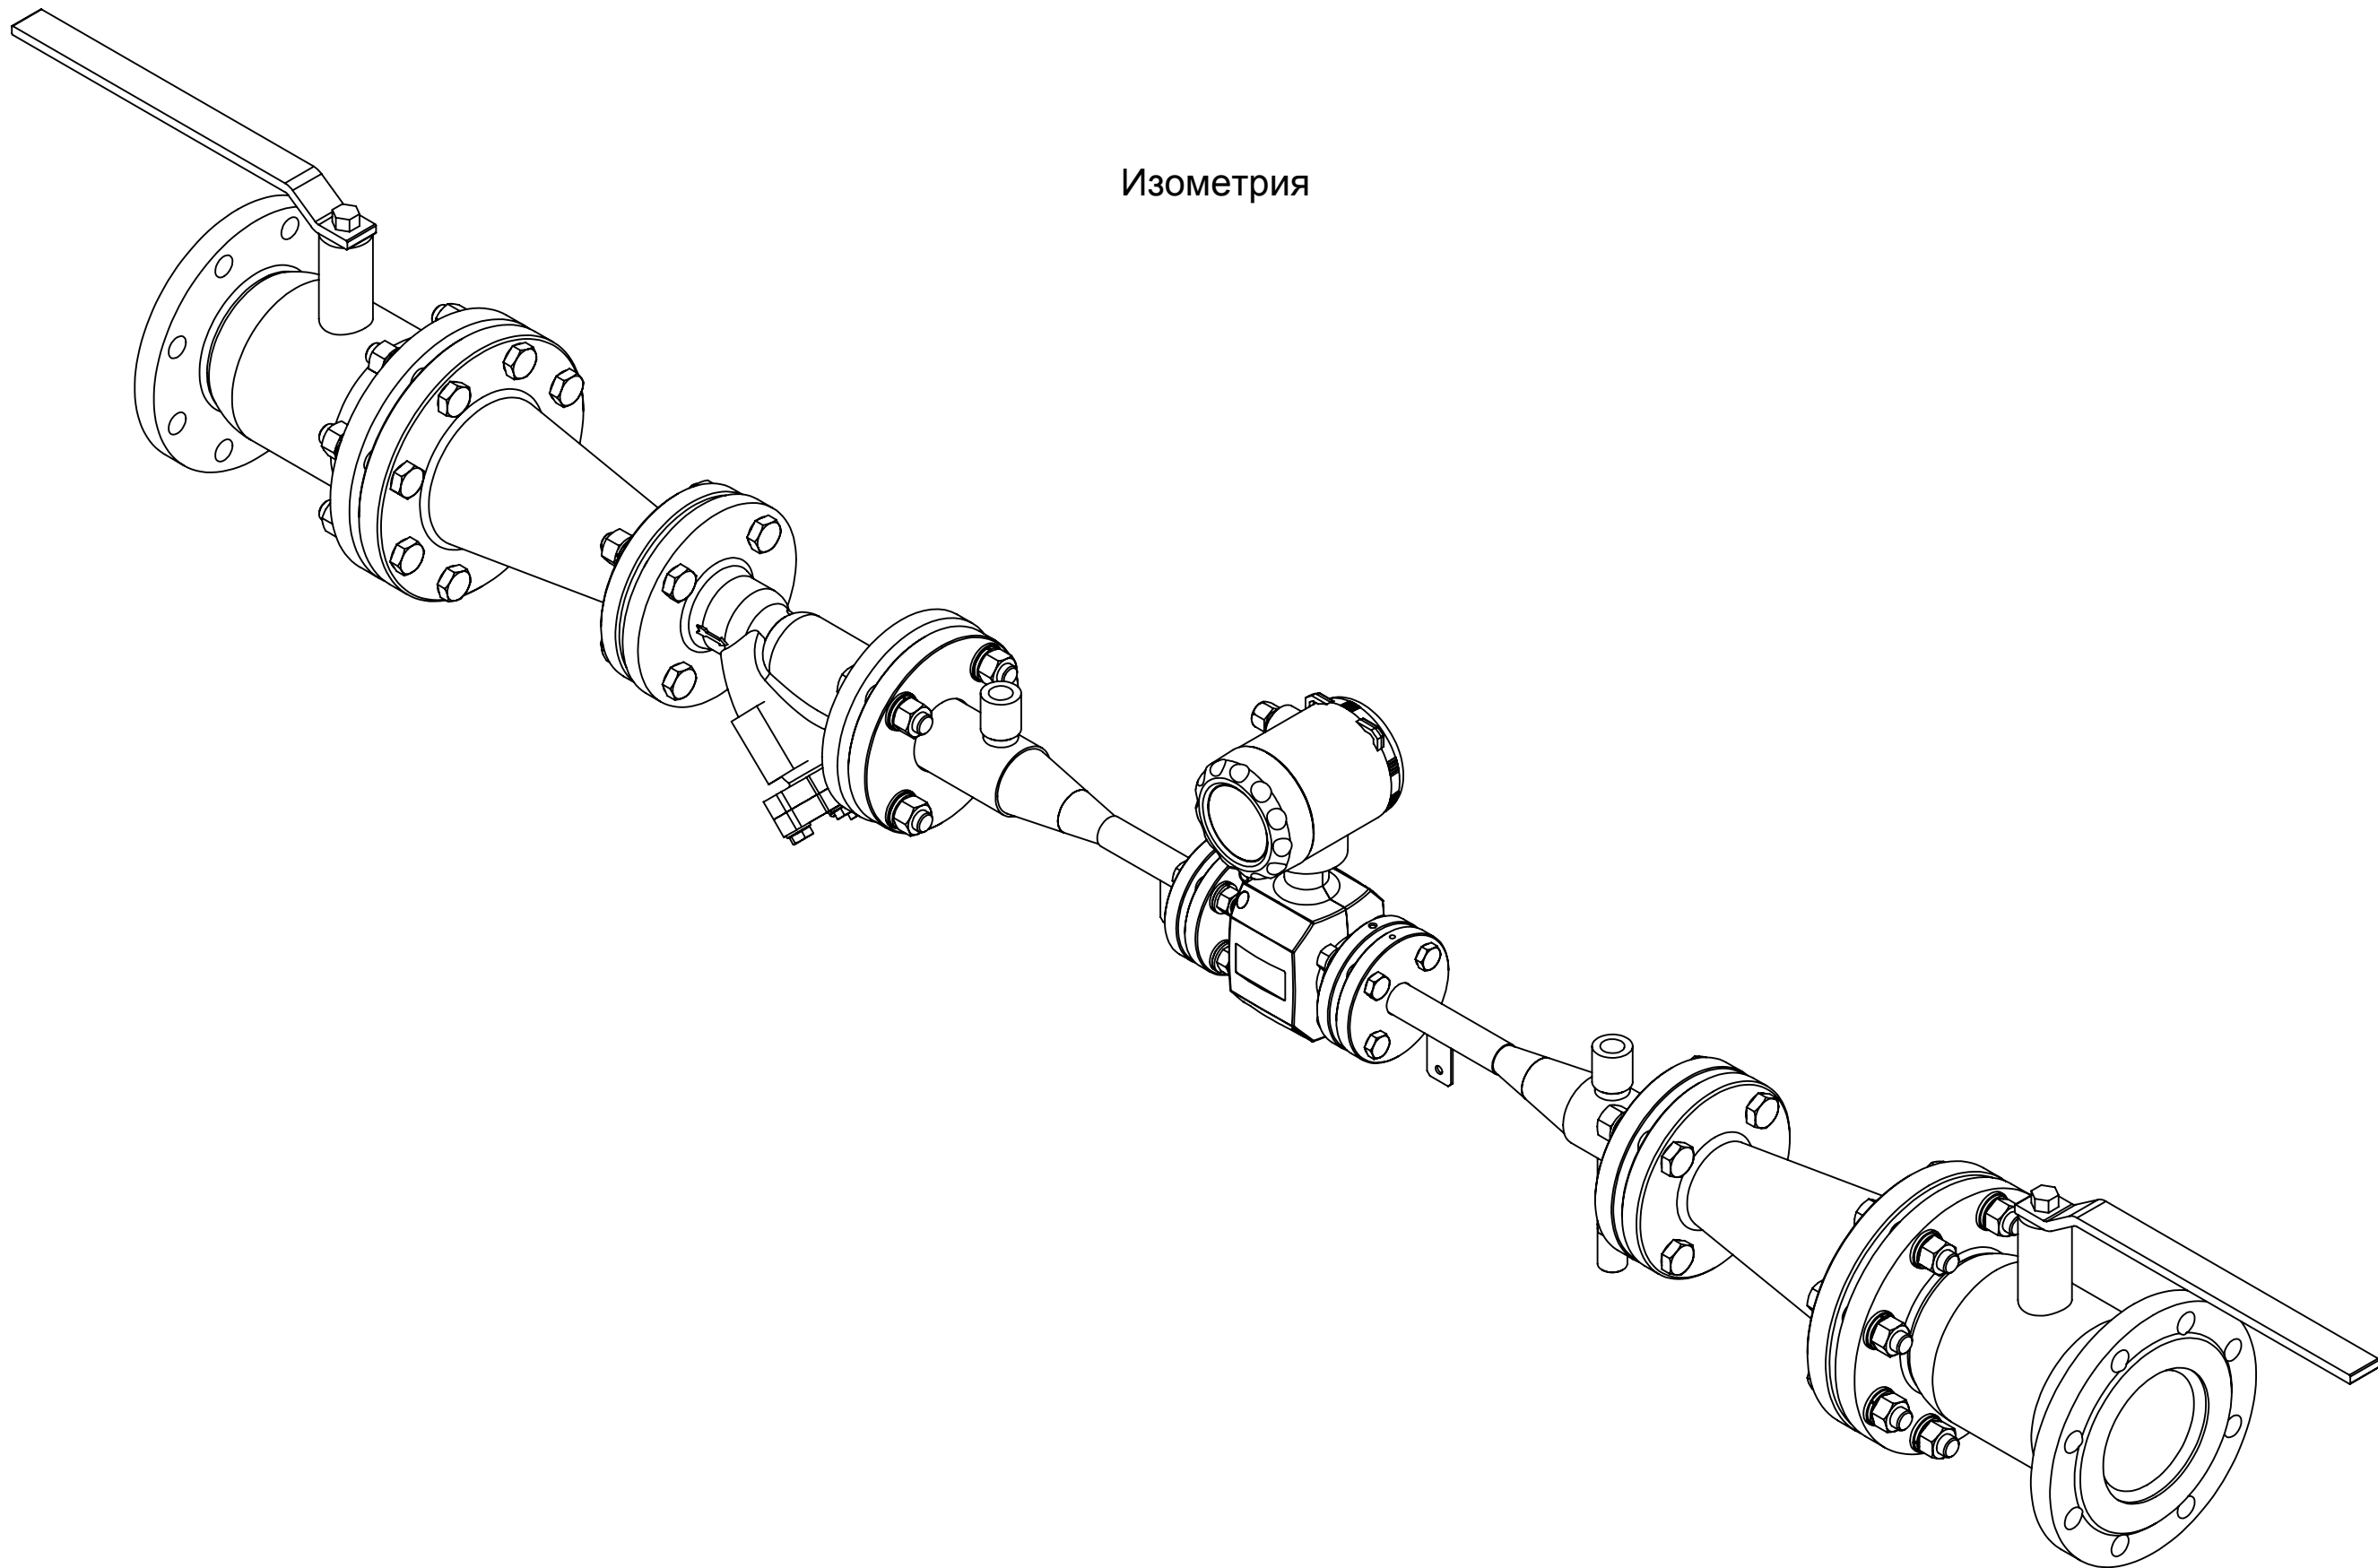

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

106.020.000СБ

Лист
4